

No: Dz2025100566



220020340170



中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING  
CNAS L0259

# 检验报告

认证委托人:

海湾安全技术有限公司



产品型号名称:

HW-BZ-ACJ(ED1 | R)-XN892R-Ex 型消防应急疏散标志灯具

检验类别:

分型试验

应急管理部沈阳消防研究所  
国家消防电子产品质量检验检测中心



应急管理部沈阳消防研究所  
国家消防电子产品质量检验检测中心  
检验报告

No: Dz2025100566

共 6 页第 1 页

产品名称	消防应急疏散标志灯具	型号	HW-BZ-ACJ(ED1 I R)-XN892R-Ex
认证委托人	海湾安全技术有限公司	检验类别	分型试验
生产者	海湾安全技术有限公司	生产日期	2025年7月
生产企业	苏州新诺照明科技有限公司	抽样者	海湾安全技术有限公司
抽样基数	/	抽样日期	/
抽样地点	/	受理日期	2025年2月11日
样品数量	1台	检验日期	自2025年4月23日 至2025年6月13日
样品状态	完好		
检验依据	GB 17945-2024《消防应急照明和疏散指示系统》 CNCA-C18-03: 2024《强制性产品认证实施规则 避难逃生产品》 CCCF-CCC-IV《强制性产品认证实施细则 避难逃生产品 消防应急照明和疏散指示系统产品》		
检验项目	试验前准备、外观、主要部(器)件、标志和使用说明书、结构、爬电距离和电气间隙、外部接线拉扭力、材质、基本功能试验、接地电阻试验、电气强度试验、低温(运行)试验、碰撞(运行)试验、外壳防护等级试验、表面耐磨性能试验、抗冲击试验、射频场感应的传导骚扰抗扰度试验		
检验结论	经检验, 所检验项目符合 GB 17945-2024《消防应急照明和疏散指示系统》要求, 按照上述检验依据综合判定为合格。 (主型产品为 HW-BZ-ACJ(ED1 I L/R)-XN890-Ex 型消防应急疏散标志灯具)。 以下空白。		
备注	报告中符号“/”表示无内容, “—”表示不适用于该产品。		



签发日期: 2025年7月7日

批准: 王学来      审核: 谢锋      编制: [Signature]

应急管理部沈阳消防研究所  
国家消防电子产品质量检验检测中心  
检验报告


No: Dz2025100566



第 6 页第 2 页

认证委托人	海湾安全技术有限公司		
通信地址	河北省秦皇岛开发区长江东道 80 号		
联系电话	0335-8502453	传真	0335-8502453

产品照片

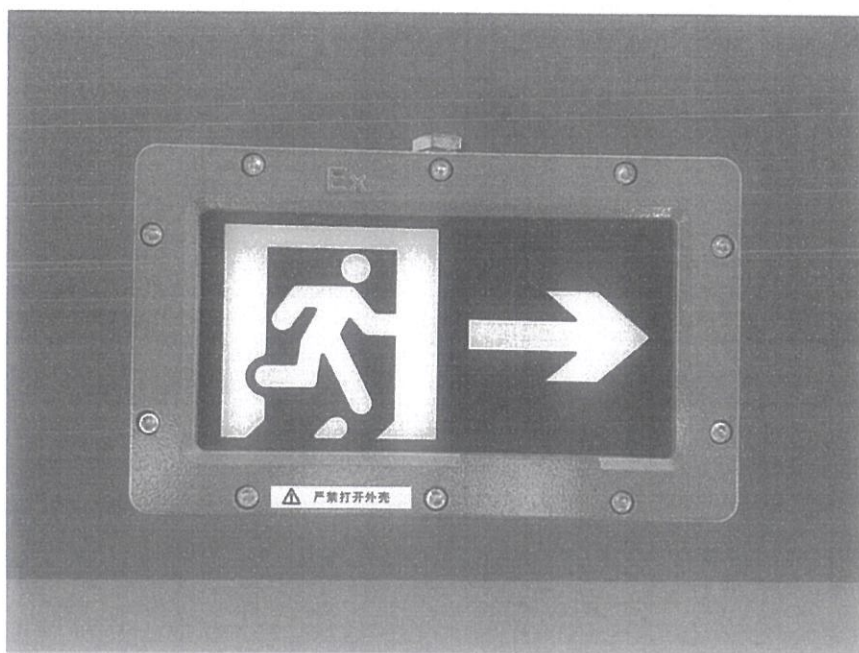

应急管理部沈阳消防研究所  
国家消防电子产品质量检验检测中心  
检验报告

№: Dz2025100566

共 6 页第 3 页

一、产品铭牌内容:

- 1) 产品名称: 消防应急疏散标志灯具
- 2) 型号: HW-BZ-ACJ(ED1 I R)-XN892R-Ex
- 3) 执行标准号: GB 17945-2024
- 4) 生产者: 海湾安全技术有限公司
- 5) 生产企业: 苏州新诺照明科技有限公司
- 6) 生产地址: 江苏省太仓市娄东街道常胜北路 587 号 3# 楼 15 楼
- 7) 制造日期和产品编号: 有
- 8) 额定工作电压: DC36V
- 9) 外壳防护等级: IP66
- 10) 产品适用环境温度范围:  $-10^{\circ}\text{C} \sim 55^{\circ}\text{C}$
- 11) 警告用语: 有
- 12) 主电功率: 0.35W
- 13) 应急功率: 0.5W (主电源输出状态下)、0.5W (蓄电池输出状态下)
- 14) 光源类型: 发光二极管 (LED)



二、产品特性描述:

- 1) 产品类型: A 型、集中电源型、集中控制型、持续型;
- 2) 外形尺寸:  $276\text{mm} \times 168\text{mm} \times 73\text{mm}$ ;
- 3) 外壳材质: 金属、玻璃;
- 4) 灯具规格代码及标志面: I、单面;
- 5) 安装方式: 吊装式安装;
- 6) 分型产品与主型产品差异: 外观不同;
- 7) 与以下产品配接工作:

苏州新诺照明科技有限公司生产的应急照明控制器和应急照明集中电源(认证委托人为海湾安全技术有限公司, 生产者海湾安全技术有限公司)。

三、产品关键件描述:

光源

规格: DC2.5V-DC2.8V, 0.2W

型号: ER-2835

生产者: 小耳科技(沈阳)股份有限公司

一致性检查结论: 符合

应急管理部沈阳消防研究所  
国家消防电子产品质量检验检测中心  
**检验报告**  
**检验结果汇总表**

生产企业：苏州新诺照明科技有限公司  
产品型号：HW-BZ-ACJ(ED1 I R)-XN892R-Ex

№：Dz2025100566  
共 6 页第 4 页

序号	检验项目	GB17945-2024 标准条款号	检验结果	结论	备注
1	试验前准备	6.2	满足标准要求。	合格	/
2	外观	6.3	满足标准要求。	合格	/
3	主要部(器)件	6.4	满足标准要求。	合格	/
4	标志和使用说明书	6.5	满足标准要求。	合格	/
5	结构	6.6	满足标准要求。	合格	/
6	爬电距离和电气间隙	6.7	满足标准要求。	合格	/
7	外部接线拉扭力	6.8	—	—	/
8	材质	6.9	满足标准要求。	合格	/
9	基本功能试验	6.10	试样节电点亮模式的表面亮度 (cd/m <sup>2</sup> ): 58.5 60.4 64.9 60.9 69.6 46.2 50.1 63.6 68.2 65.9 试样在最小初装持续应急工作时间的 前半段的表面亮度 (cd/m <sup>2</sup> ): 94.9 98.7 95.8 95.6 110.7 77.1 75.1 98.1 108.1 106.0 试样在最小初装持续应急工作时间的 后半段的表面亮度 (cd/m <sup>2</sup> ): 94.3 96.2 96.8 96.6 106.1 79.2 78.4 100.4 105.2 108.4 满足标准要求。	合格	/
10	接地电阻试验	6.15	—	—	A 型



应急管理部沈阳消防研究所  
 国家消防电子产品质量检验检测中心  
**检验报告**  
**检验结果汇总表**

生产企业：苏州新诺照明科技有限公司  
 产品型号：HW-BZ-ACJ(ED1 I R)-XN892R-Ex

No: Dz2025100566  
 共 6 页第 5 页

序号	检验项目	GB17945-2024 标准条款号	检验结果	结论	备注
11	电气强度试验	6.16			A 型
12	低温（运行） 试验	6.18	试样应急表面亮度 (cd/m <sup>2</sup> ): 97.7 104.9 105.7 103.4 115.7 79.9 88.3 106.3 119.4 103.6	合格	/
13	碰撞（运行） 试验	6.21	试样应急表面亮度 (cd/m <sup>2</sup> ): 90.6 92.7 94.3 93.7 104.3 79.2 76.3 100.1 102.4 104.4	合格	/
14	外壳防护等级 试验	6.22	试样外壳防护等级符合 IP66 要求。	合格	/
15	表面耐磨性能 试验	6.23	—	—	非地面 安装
16	抗冲击试验	6.24	—	—	非地面 安装
17	射频场感应的 传导骚扰抗扰 度试验	6.26	试样应急表面亮度 (cd/m <sup>2</sup> ): 92.6 92.4 90.6 90.6 102.7 79.3 81.2 100.3 106.3 104.3	合格	/
以下空白。					



应急管理部沈阳消防研究所  
国家消防电子产品质量检验检测中心  
检验报告

No: Dz2025100566

共 6 页第 6 页

射频场感应的传导骚扰抗扰度试验




1、测量设备名称、型号、校准状态：

设备名称	设备型号	校准状态
信号发生器	2023B	合格
功率放大器	GBA9450	合格
电磁注入钳	KEMZ801	合格

测试软件名称及版本号：Teseq Compliance5 Immunity, Version 5.26.38

2、被测设备连接图、工作状态：

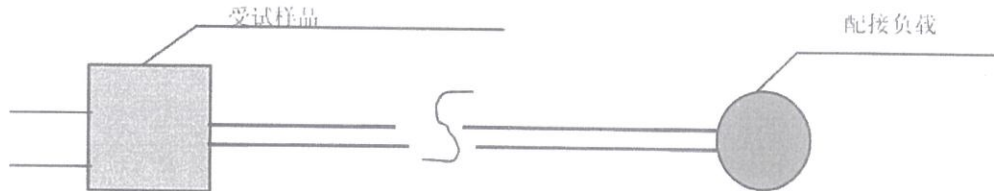

工作状态：正常监视状态。

3、配接负载：HW-C-T-XN100 型应急照明控制器和 HW-D-AC (DC36V/0.3kVA)-XN30L 型应急照明集中电源。

4、试验布置图：

